



PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1-1

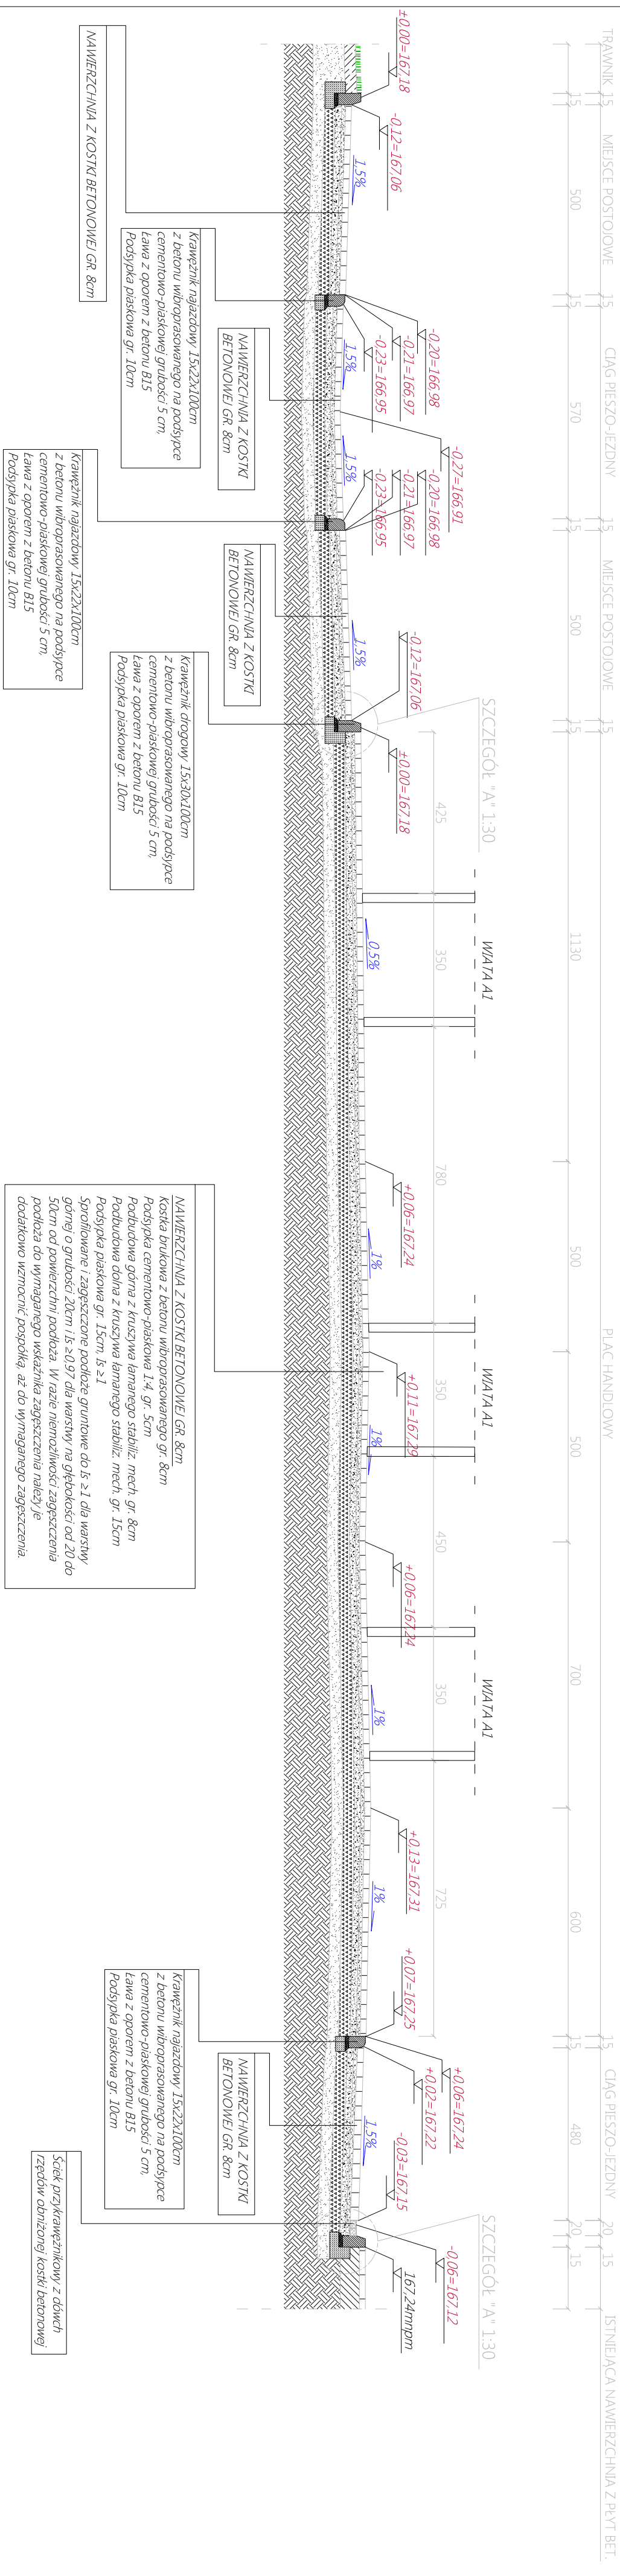


PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

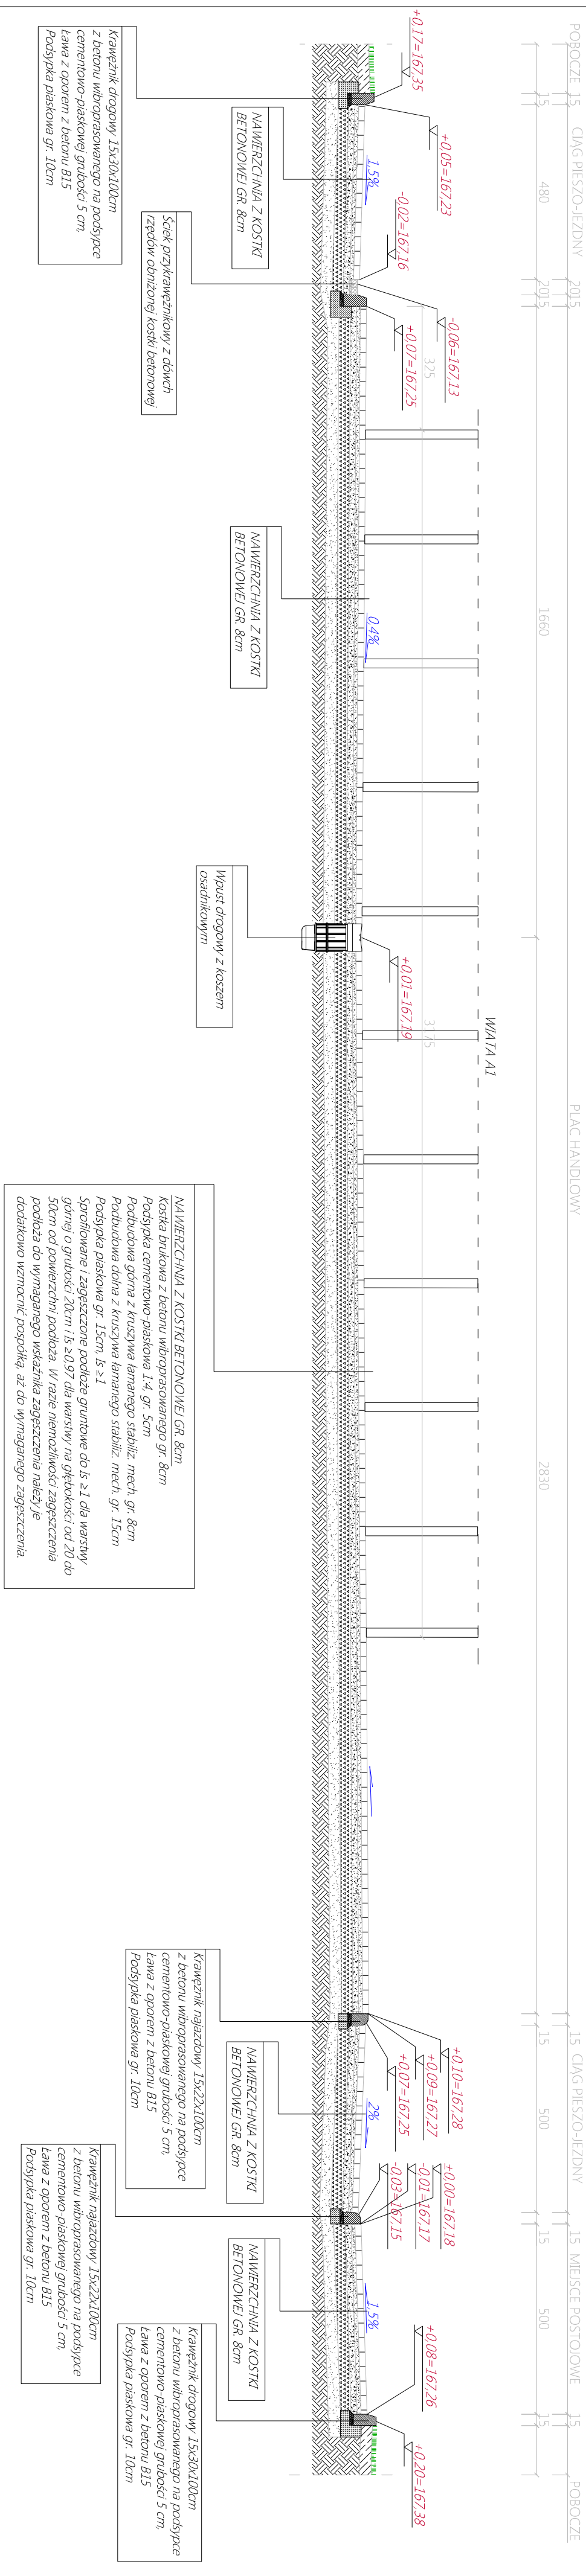

SZCZEGÓŁ "A" 1:30

1. Kostka betonowa grubości 8 cm z betonu wibroprasowanego.
2. Podsyłka cementowo-piaskowa grubości 5 cm.
3. Górna warstwa podbudowy grubości 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
4. Dolna warstwa podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
5. Krawężnik 15x30x100 cm z betonu wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm.
6. Ława z oporem z betonu B15.



UWAGA:

Projektując oparto się na danych z mapy do celów projektowych.
Przystępując do prac wykonawczych należy rzetelnie wysokościowe terenu sprawdzić. Dopuszcza się przyjęcie poziomu zerowego $\pm 0,00 = 167,18\text{mpm}$ z przedziału $[+0,05, -0,05\text{m}]$ czyli $[167,1; 167,23\text{m}]$.

[illegible]