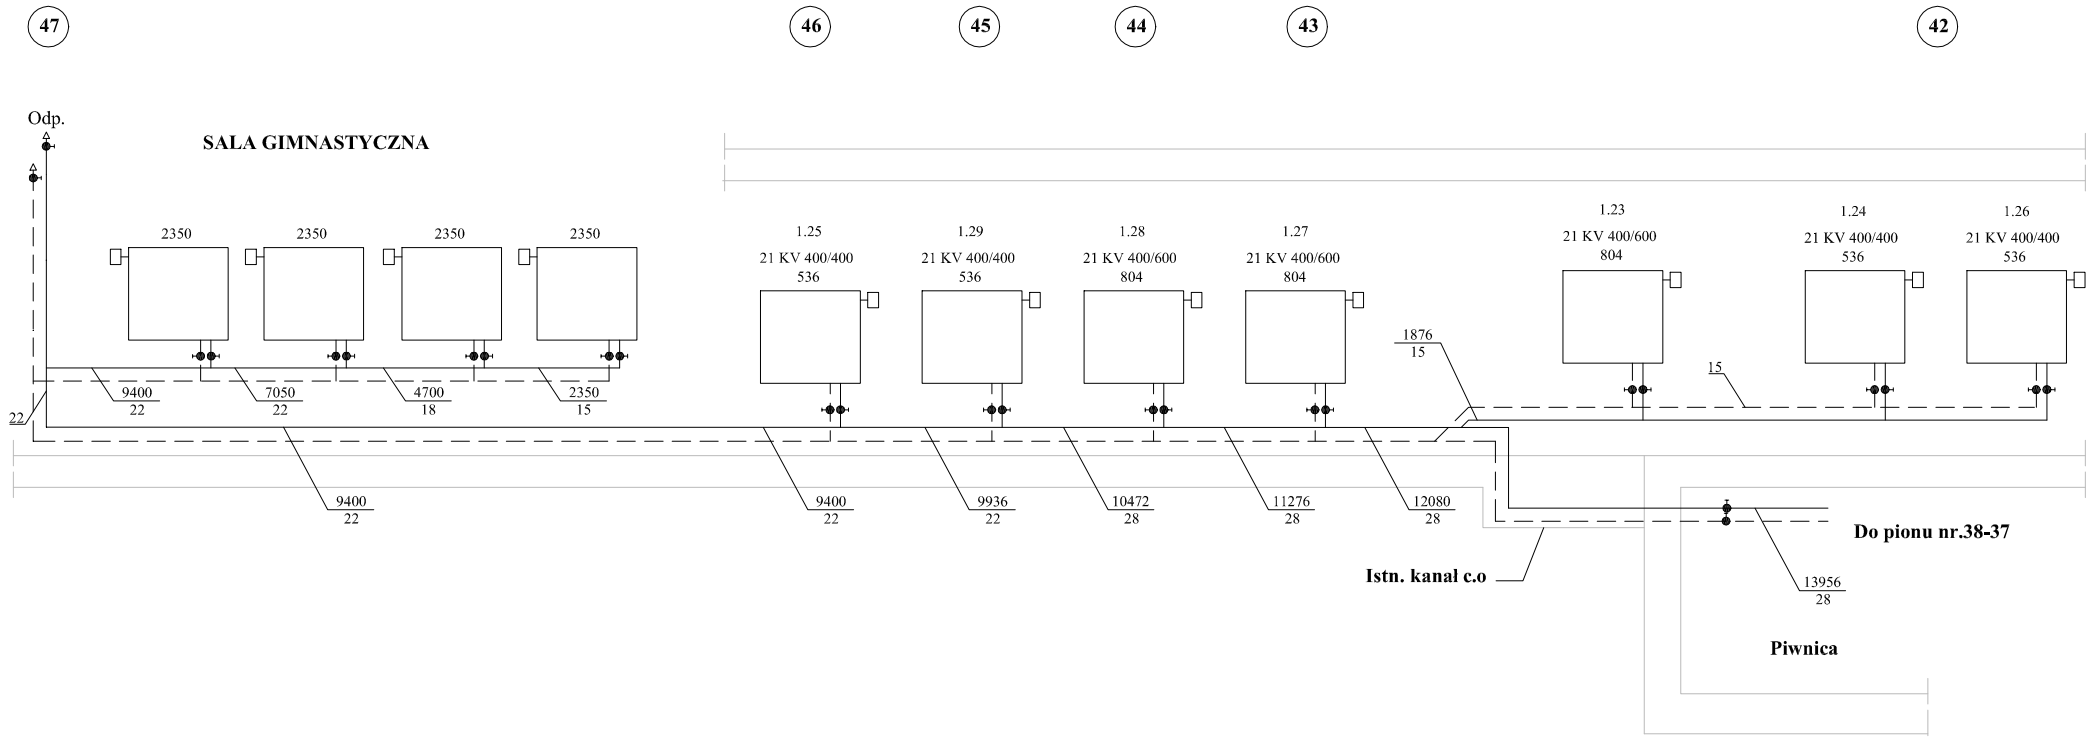

LEGENDA

- Projektowane zasilenie c.o 90 ° C
- Projektowane powrót c.o 70 ° C
- Projektowany grzejnik
- Projektowany zawór odcinający
- Odpowietrznik automatyczny z zaworem

zamawiający	Szkoła Podstawowa nr 1, im. III Tysiąclecia ul. Matejki 5, 56-500 Syców		data 2009 kwiecień
obiekt adres bud.	Szkoła podstawowa ul Matejki 5, 56-500 Syców		nr rys./ str. 9
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O			skala
branża	Sanitarna		
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
opracował	mgr inż.Wiesław Wenc	UAN-7342-112/92	
	bud.Zenon Fedoruk	UAN-7342-35/92	