


LEGENDA:

- RW – rura wzbiorna Cu \varnothing 28mm
- RB – rury bezpieczeŃstwa Cu \varnothing 28 mm
- RP – rura przelewowa Cu \varnothing 28mm
- RS – rura sygnalizacyjna Cu \varnothing 15mm
- – zawór odcinajacy
- ⊙ – zawór zwrotny
- 1 – zawór czterodrogowy
- 2 – pompa obiegon DN25
- 3 – pompa ładujaca zasobnik c.w.u. DN15
- 4 – zawór bezpieczeŃstwa dla wody uŹytkowej
- 5 – pompa cyrkulacji c.w.u. DN15

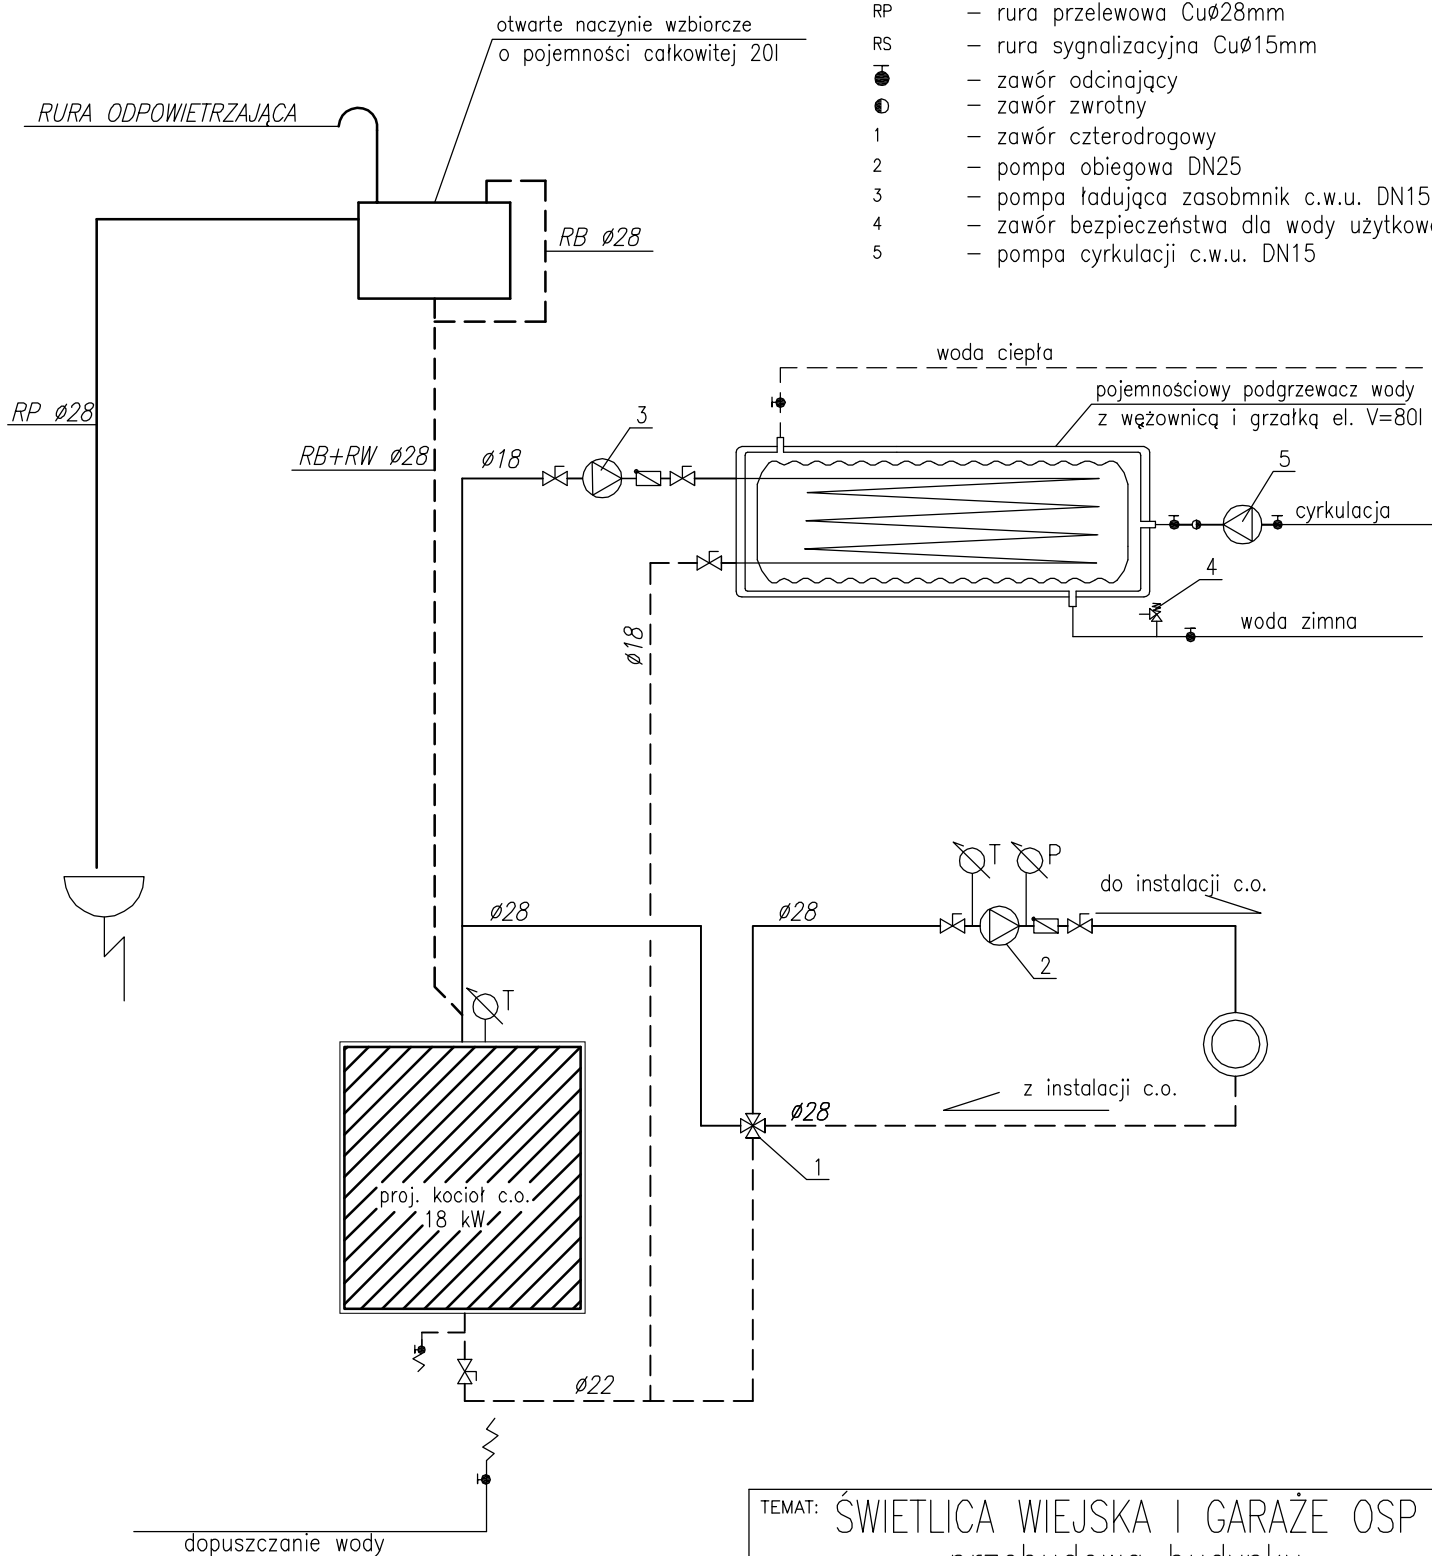

TEMAT: ŚWIELICA WIEJSKA I GARAŻE OSP
–przebudowa budynku–

ADRES: DROŁTOWICE 120 ; dz. nr 372 AM2, gm Syców

RYSUNEK:

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOTŁOWNI

DATA: 08.2014	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inŹ. Katarzyna Troczka	83/DOŚ/08	
SPRAWDZIŁ:	inŹ. Anna Duchnowska	100/DOŚ/06	
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE	SKALA 1:100	NR RYS. IS4